

Технические условия на проектирование строительства и подключения к системам водоснабжения по адресу: с.Кемля, ориентир: 130м на север от дома 206 по ул.Советской

1. ООО «Водоснаб» сообщает технические условия и порядок подключения к системе водоснабжения цеха по производству блочного кирпича после согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов со следующими организациями:

- 1.1. Районный узел связи (Ростелеком),
- 1.2. Роспотребнадзор,
- 1.3. Районный отдел архитектуры.
- 1.4. ООО «Водоснаб»

2. Условия подключения к водопроводным сетям:

- 2.1. Полиэтиленовая труба Д 63 мм.
- 2.2. Водопроводная трасса диаметр не более 20мм полиэтилен
- 2.3. На месте врезки должен быть оборудован смотровой колодец из железобетона. Диаметр нижней части колодца 1,5м., диаметр верхней части 0,6 м. Горловина колодца должна закрываться металлической крышкой.
- 2.4. На месте врезки к центральному водопроводу обязательно установить вентиль соответствующего диаметра проводимой трубы.
- 2.5. Установить счетчик учета холодной воды на подводящей трубе соответствующего диаметра и установка грязевого фильтра перед ним.

3. Сроки действия технических условий с 13.04.2016г по 30.04.2018г

4. Ведомственная принадлежность строящегося сооружения:


Русяев Сергей Викторович.

(владелец несет ответственность за состояние смотрового колодца и своевременным ремонтом подводящей сети).

Между заказчиком и организацией ООО «Водоснаб» должен быть заключен договор для ведения технического надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с организацией ООО «Водоснаб» договора на технологическое подключение и технический надзор. В противном случае сооружение будет считаться как самовольно введенное. (Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ пункт 2,13; 2,24).

Директор ООО «Водоснаб»

С условиями согласен

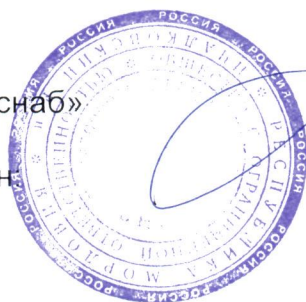

А.В.Власов